


伸縮由令須有防脫裝置  
及10mm以上之伸縮功能

止水墊片須有嵌入裝置設計

兩端不銹鋼由令須有防止  
PVC管過度銜接裝置

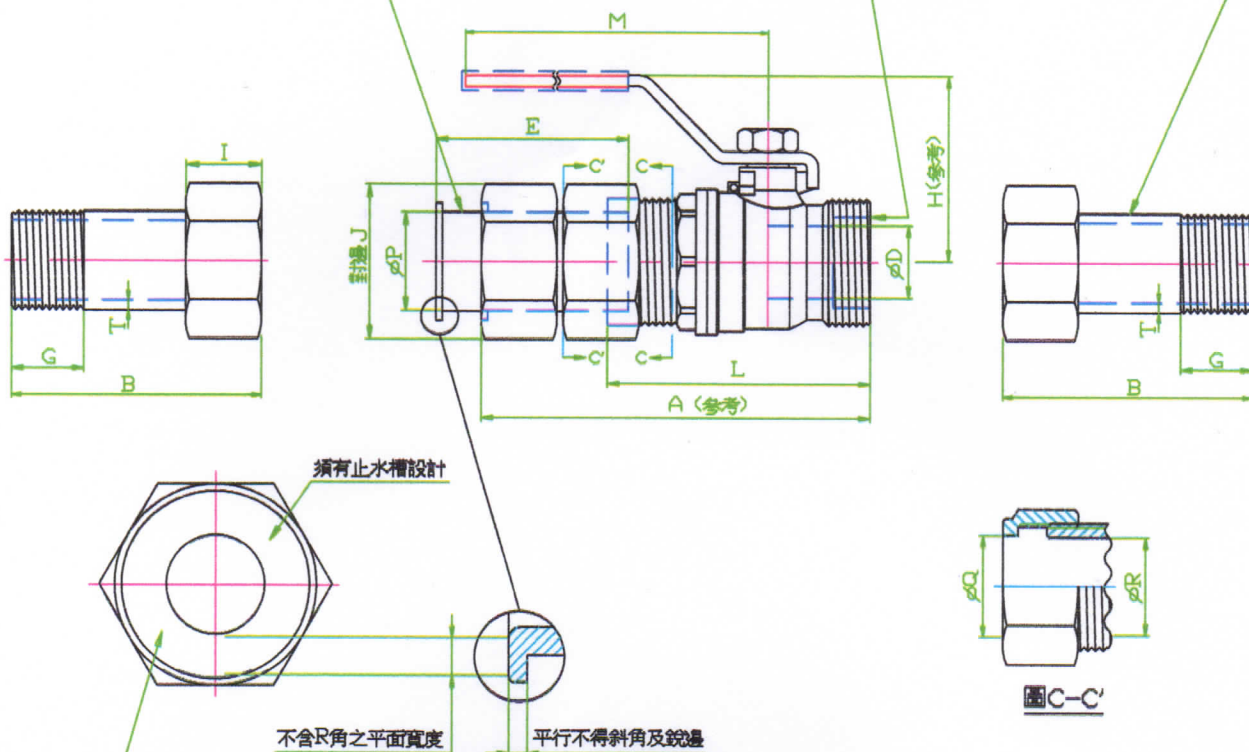

不銹鋼由令及伸縮由令之止水面

1. 平面須有止水槽設計
2. 單邊不含R角之平面寬度至少3.5mm以上。
3. 平面與管體垂直,底部平行不得有斜角及銳邊

物料編號	規格	主要尺寸-mm													
		A	B	D	E	G	H	I	J	L	M	P	Q	R	T
	20	107	66	19	51	19	49	19	37	75	110	26	27	26.5	2.5
	25	128	75	25	59	21	54	22	43	90	110	33	34	33.5	3.0
	40	166	90	38	70	24	71	30	62	120	130	42.7	44	43.5	3.0

- 不銹鋼由令及伸縮由令材料,依照CNS 6331 G3124 304TP規範,
- 把手,防脫裝置,防止過度銜接裝置應使用銅或不銹鋼304材質,
- 止水栓球塞為防蝕之目的,外表須作電鍍鉻處理,
- 屋頂分表用途止水栓採用『無逆止功能』不使用逆止裝置,
- 檢驗依照『止水栓(含立式表位使用)檢驗規範』及本『伸縮止水栓(球塞型分表式)尺寸規格圖』之規定辦理。



臺灣自來水股份有限公司

圖名

伸縮止水栓

(球塞型分表式)

伸縮止水栓(球塞型分表式)尺寸規格圖

單位

mm.

日期

2017/05